


# Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung

## StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 1


### Netzlast und Lastverlauf Mittelspannung 2017

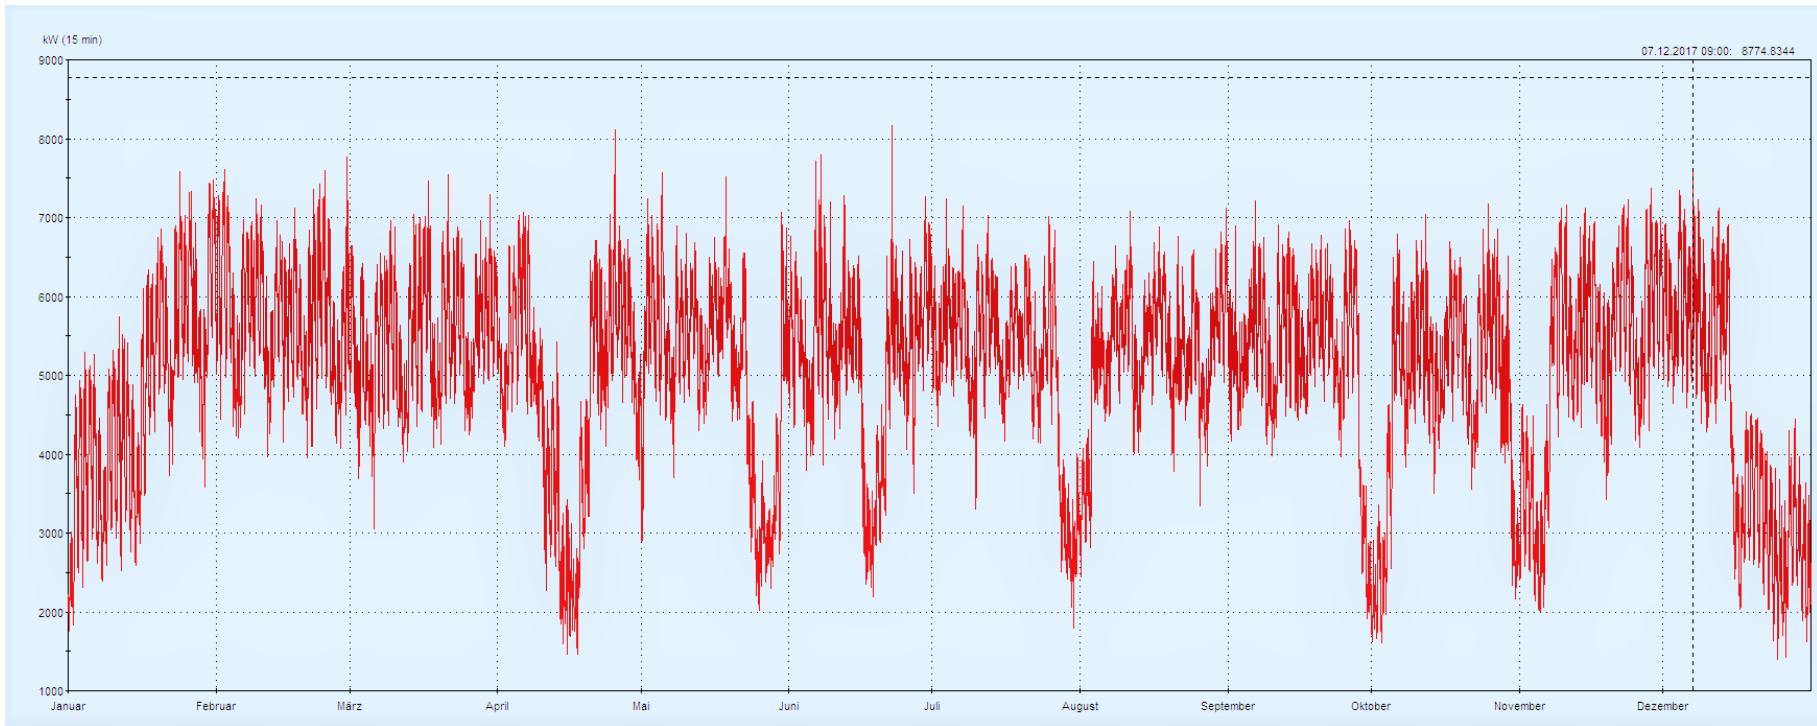

Jahreshöchstlast 8.111 kW am 25.04.2017 / 15.00 - 15.15 Uhr

# Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 1


## Netzlast und Lastverlauf Umspannung MS / NS 2017

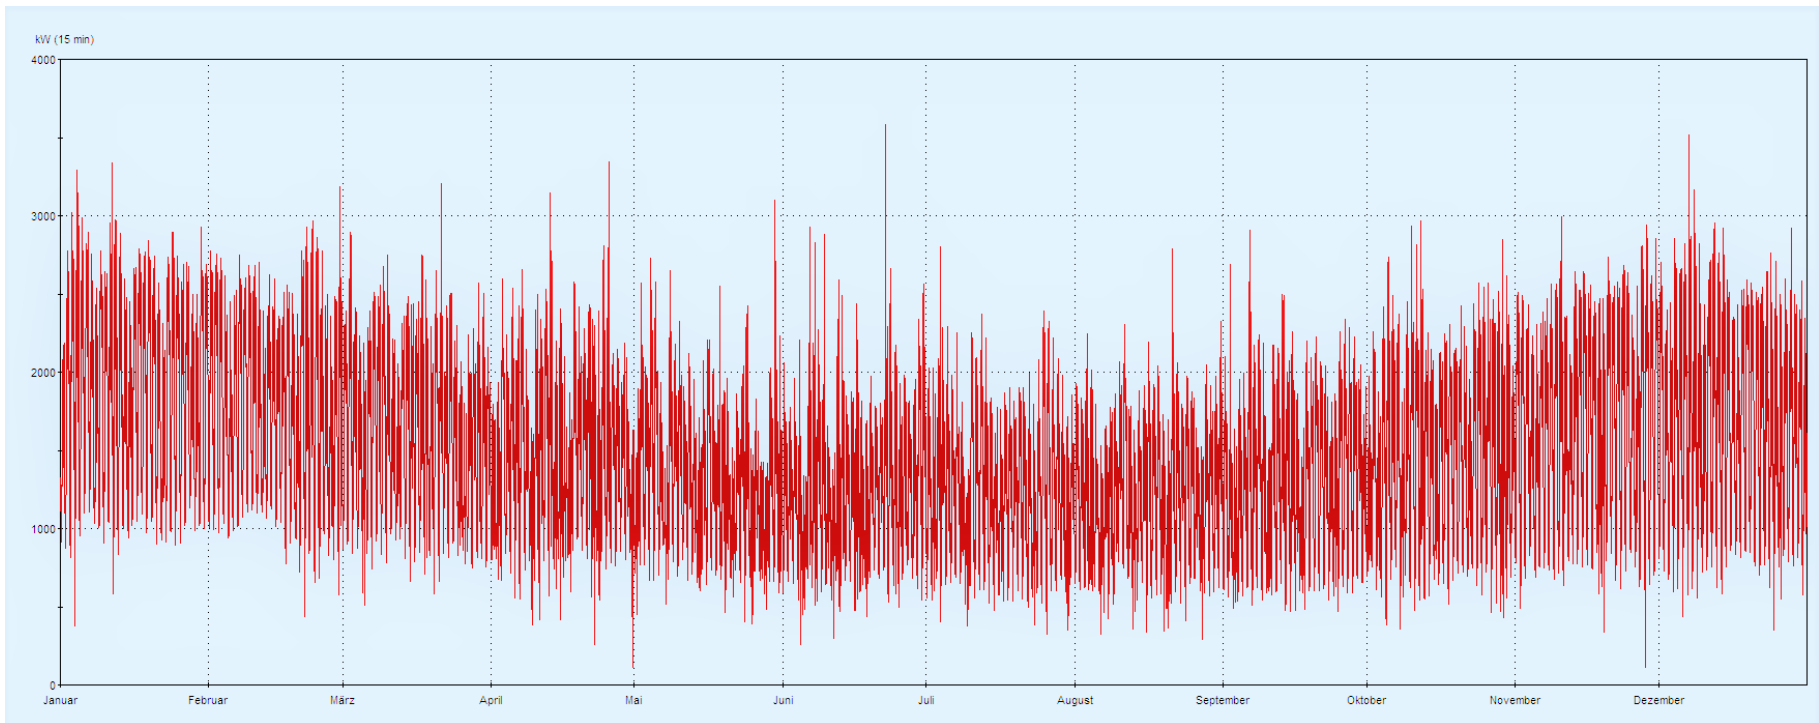

Jahreshöchstlast 3.581 kW am 22.06.2017 / 13.15 - 13.30 Uhr

# Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 1

## Netzlast und Lastverlauf Niederspannung 2017

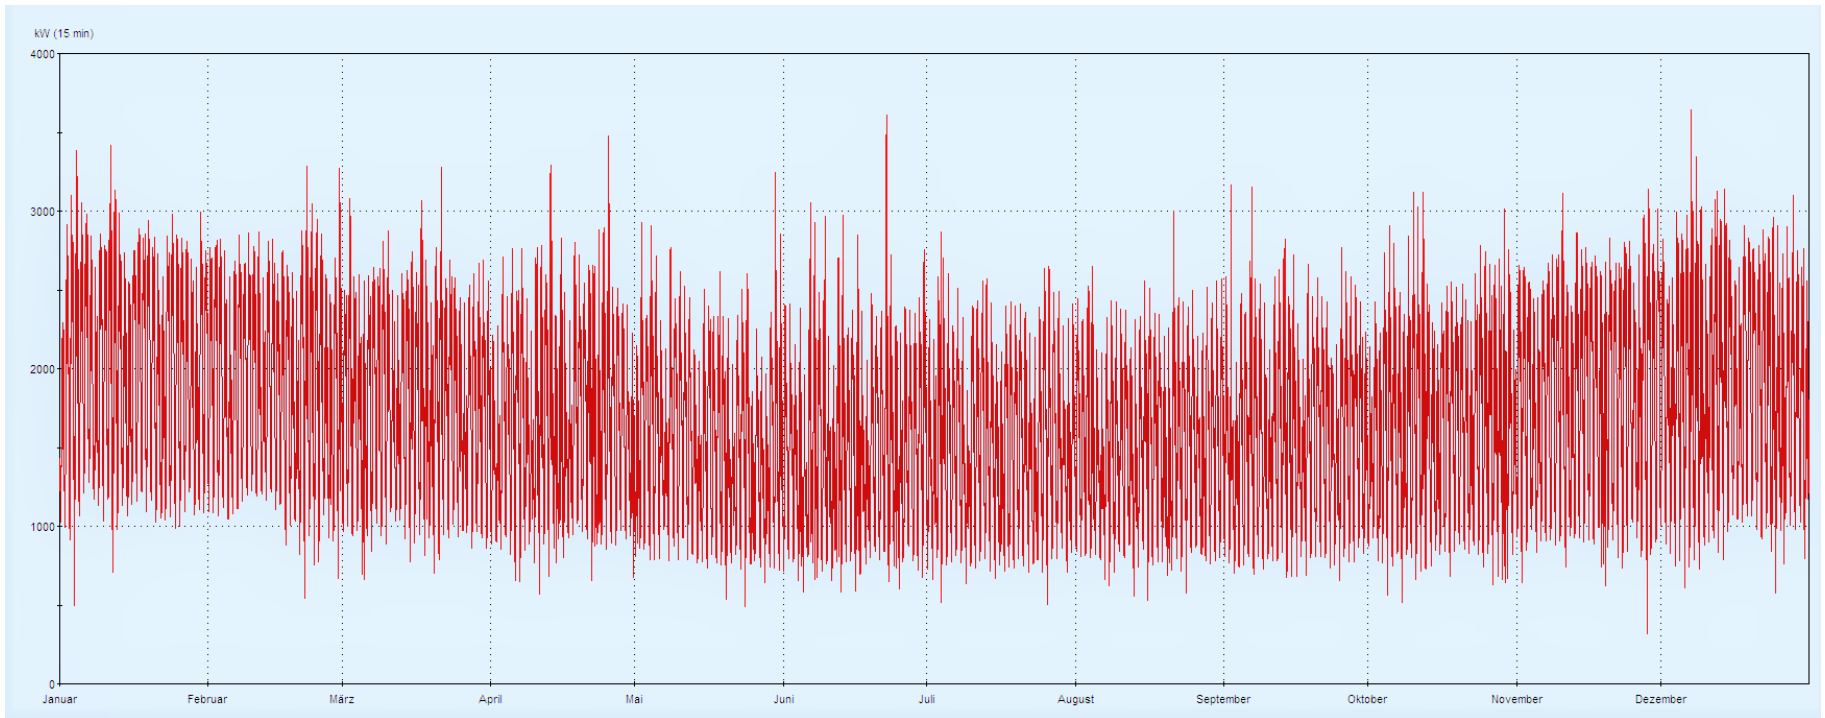

Jahreshöchstlast 3.644 kW am 07.12.2017 / 09.00 - 09.15 Uhr