


Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung

StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 1


Netzlast und Lastverlauf Mittelspannung 2019

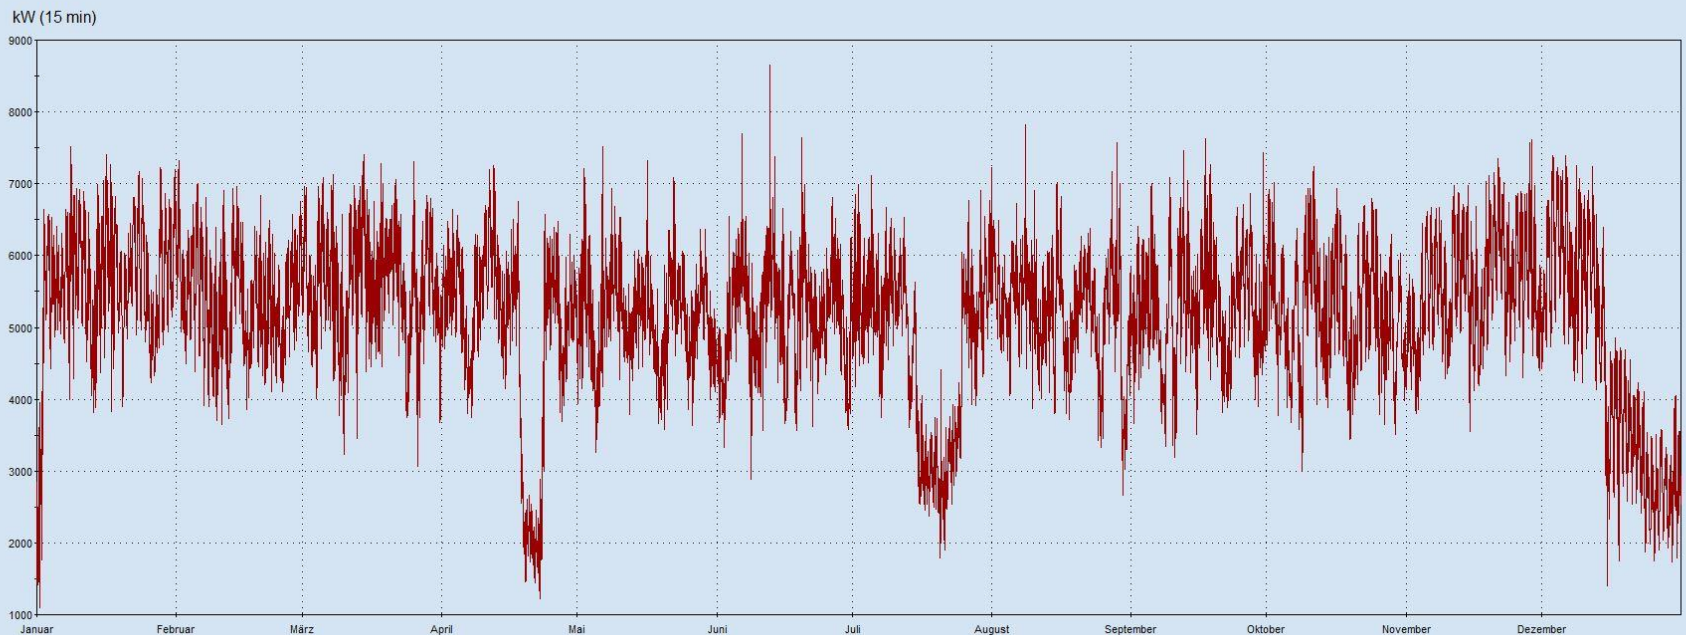

Jahreshöchstlast 8.654 kW am 12.06.2019 / 17.45 – 18.00 Uhr

Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 1


Netzlast und Lastverlauf Umspannung MS / NS 2019

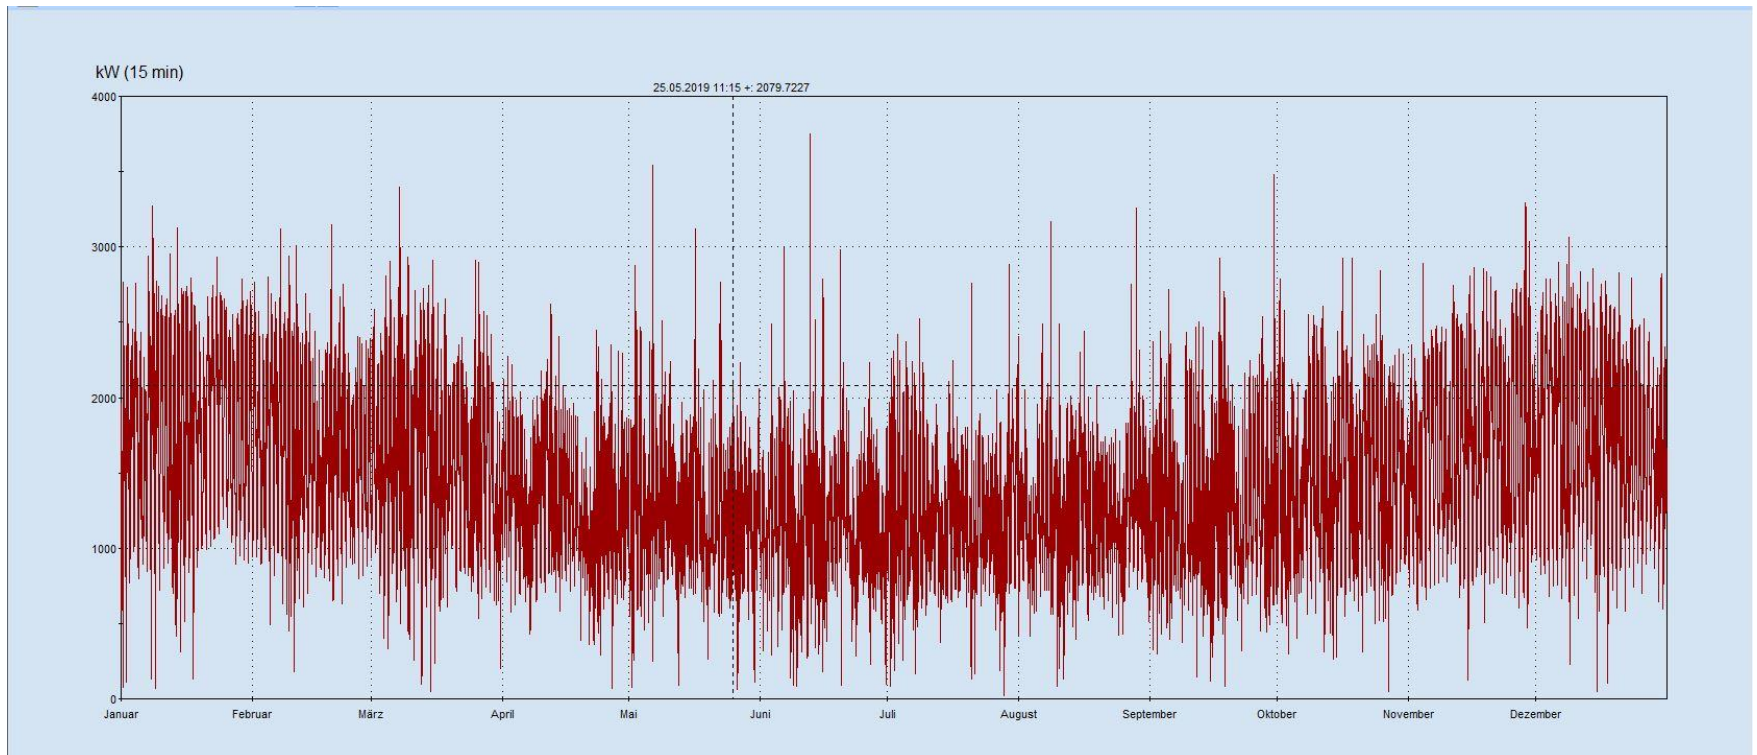

Jahreshöchstlast 3.750 kW am 12.06.2019 / 17.45 – 18.00 Uhr

Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung StromNZV § 17 Abs. 2 Nr. 1

Netzlast und Lastverlauf Niederspannung 2019

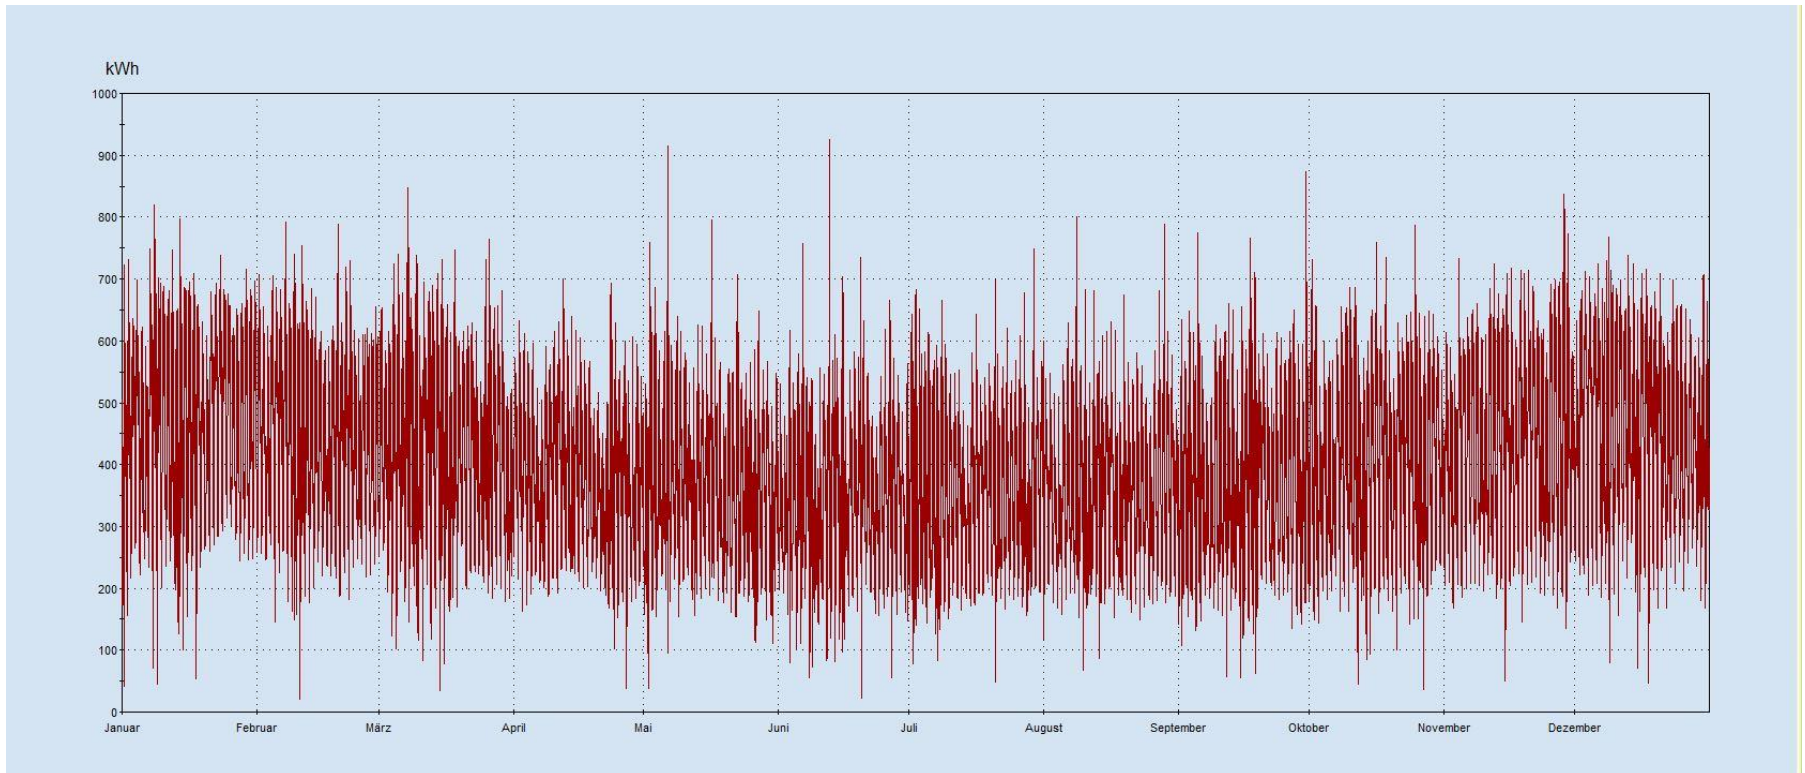

Jahreshöchstlast 3.699 kW am 12.06.2019 / 17.45 – 18.00 Uhr